


CAD-ARCHIVO:		OBSERVACIONES:	
Denominación:			
	CIATESA IL		
		NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MÁXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MÍNIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.	

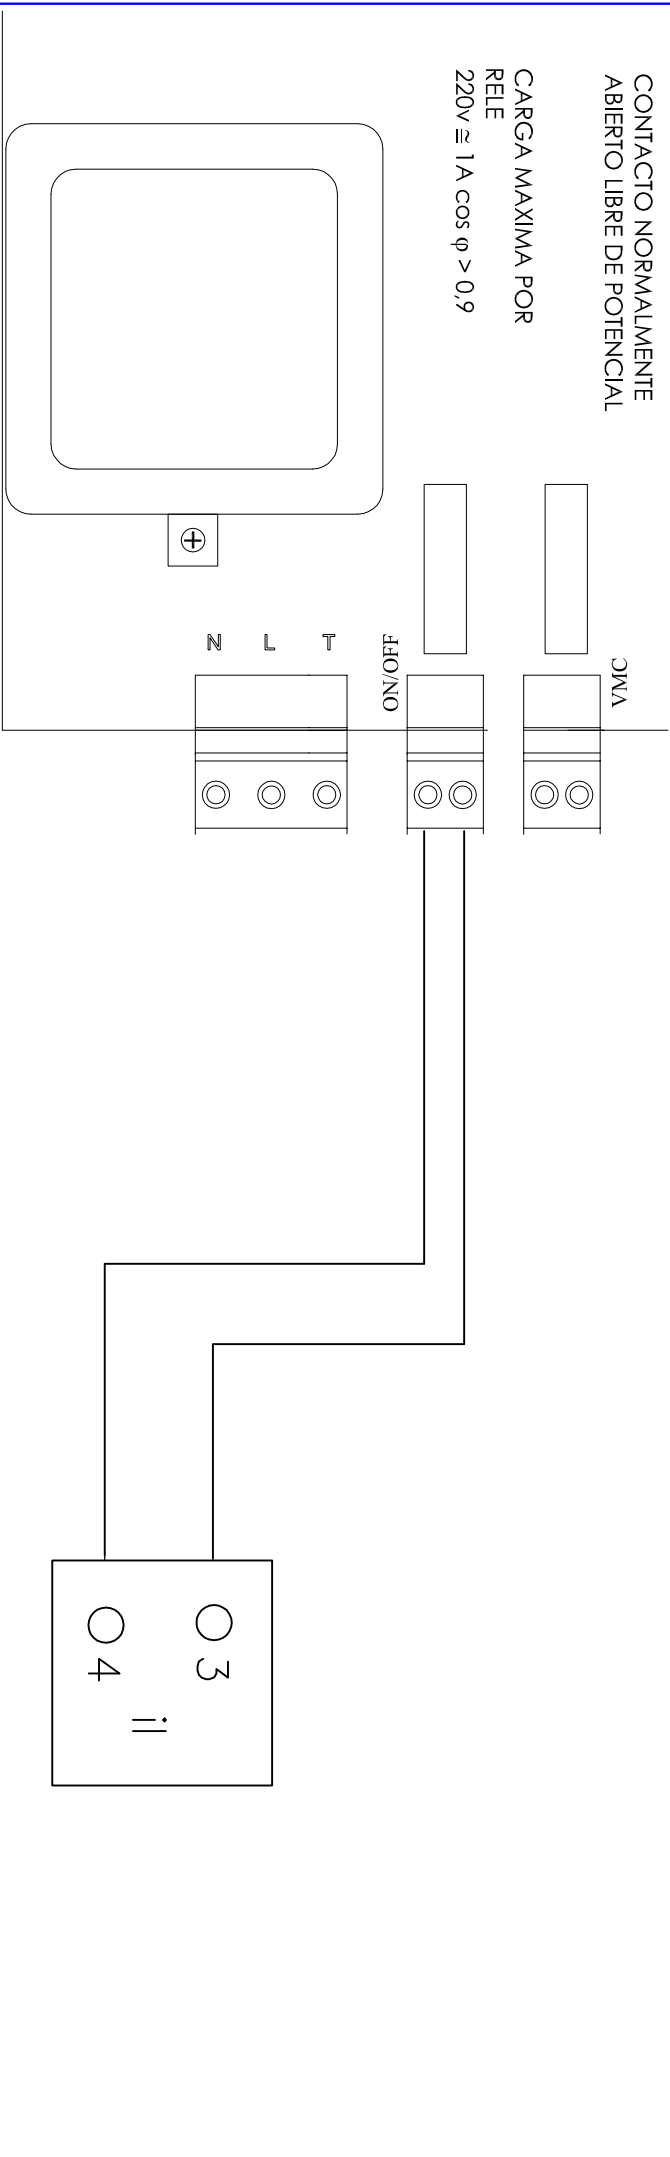

LOCALIZAR EN LA LEYENDA ESQUEMA DE LA MAQUINA EL PARO/MARCHA FORZADO "il" E INTERCONECTARLO POR EL RELE OG1 DE LA CENTRAL AIRZONE.