


				CAD-ARCHIVO:			
				Denominacion.			
				CIATESA IPB 40			



OBSERVACIONES:	
NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.	

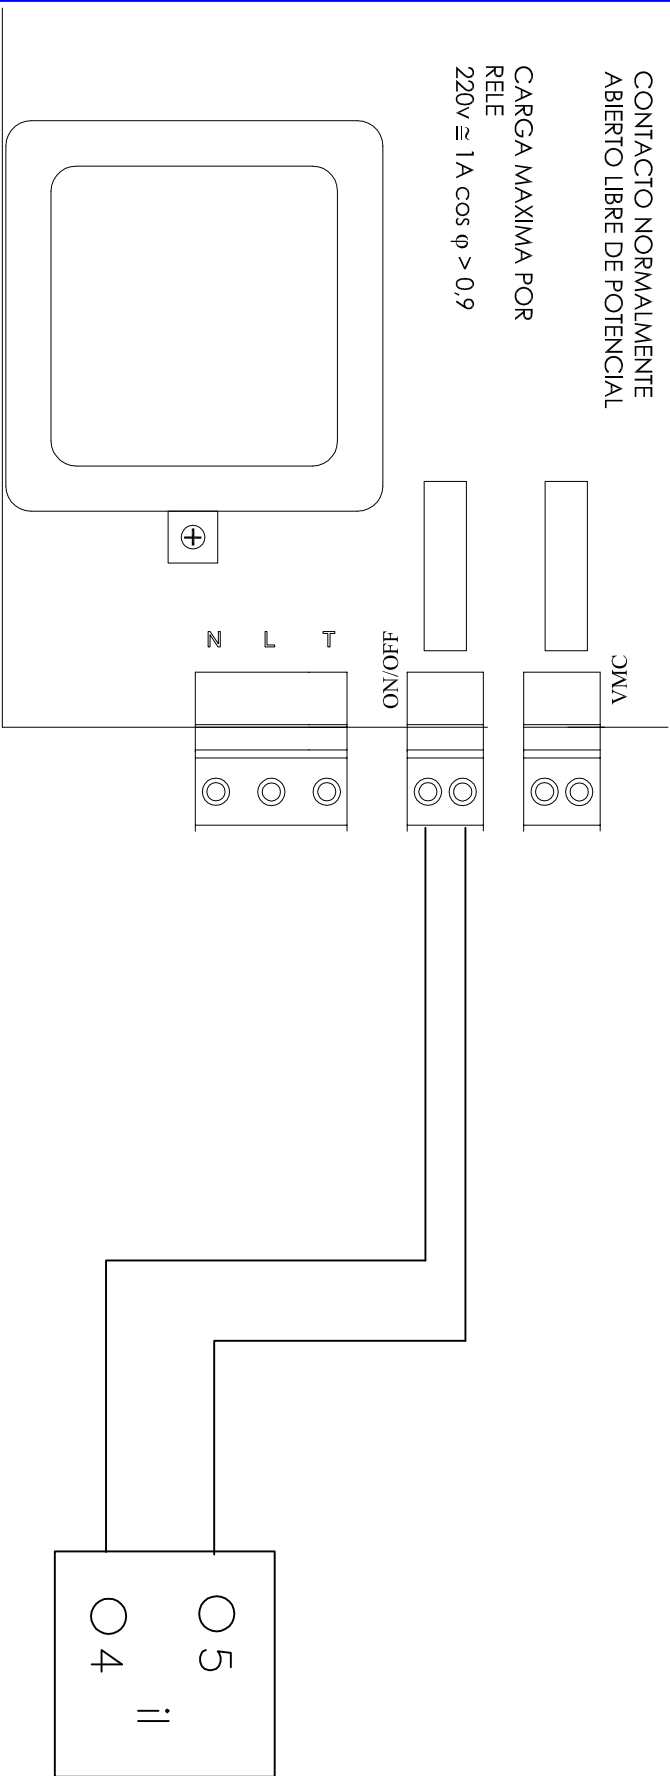

LOCALIZAR EN LA LEYENDA ESQUEMA DE LA MAQUINA EL PARO/MARCHA FORZADO "il" E INTERCONECTARLO POR EL RELE OG1 DE LA CENTRAL AIRZONE.