


CAD-ARCHIVO:		OBSERVACIONES:	
Denominación: CIATESA ISW 120		NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MÁXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.	

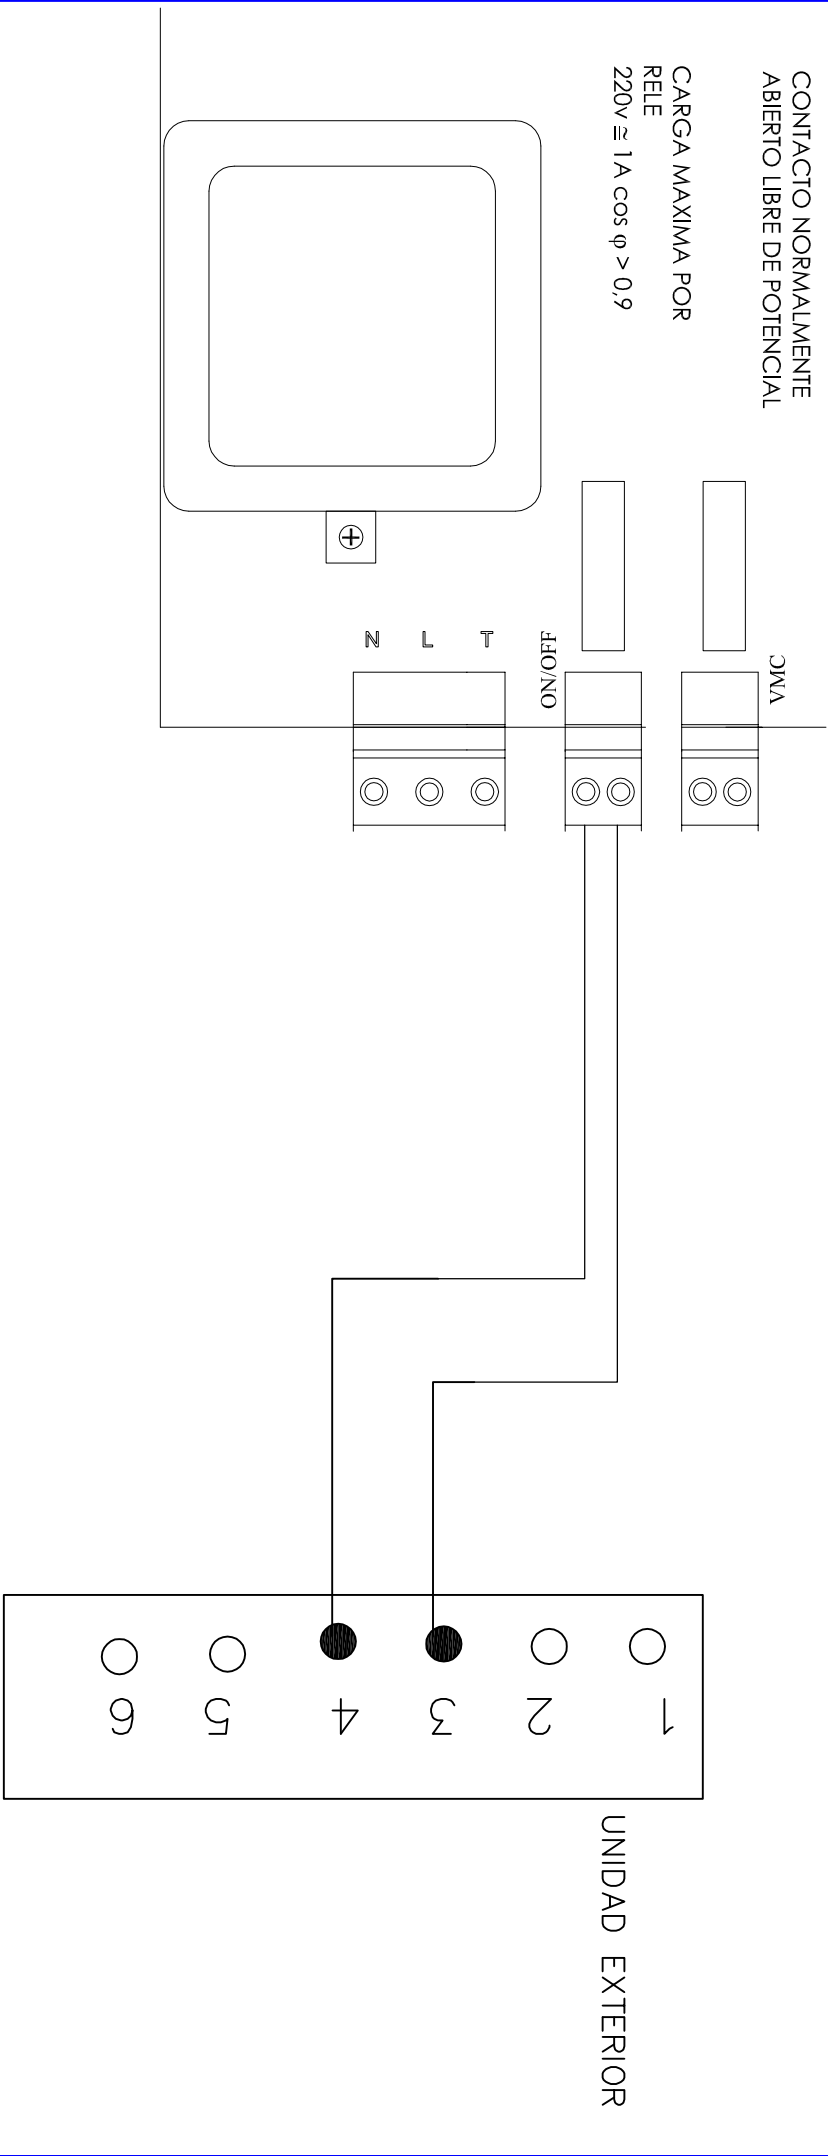

LOCALIZAR EN LA LEYENDA ESQUEMA DE LA MAQUINA EL PARO/MARCHA FORZADO 3Y4 E INTERCONECTARLO POR EL RELE OG1 DE LA CENTRAL AIRZONE.