


CAD-ARCHIVO:		OBSERVACIONES:	
Denominación, REFAC LENNOX ANHK (LEHK+KNHK)		<div></div> <div>NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MÁXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.</div>	

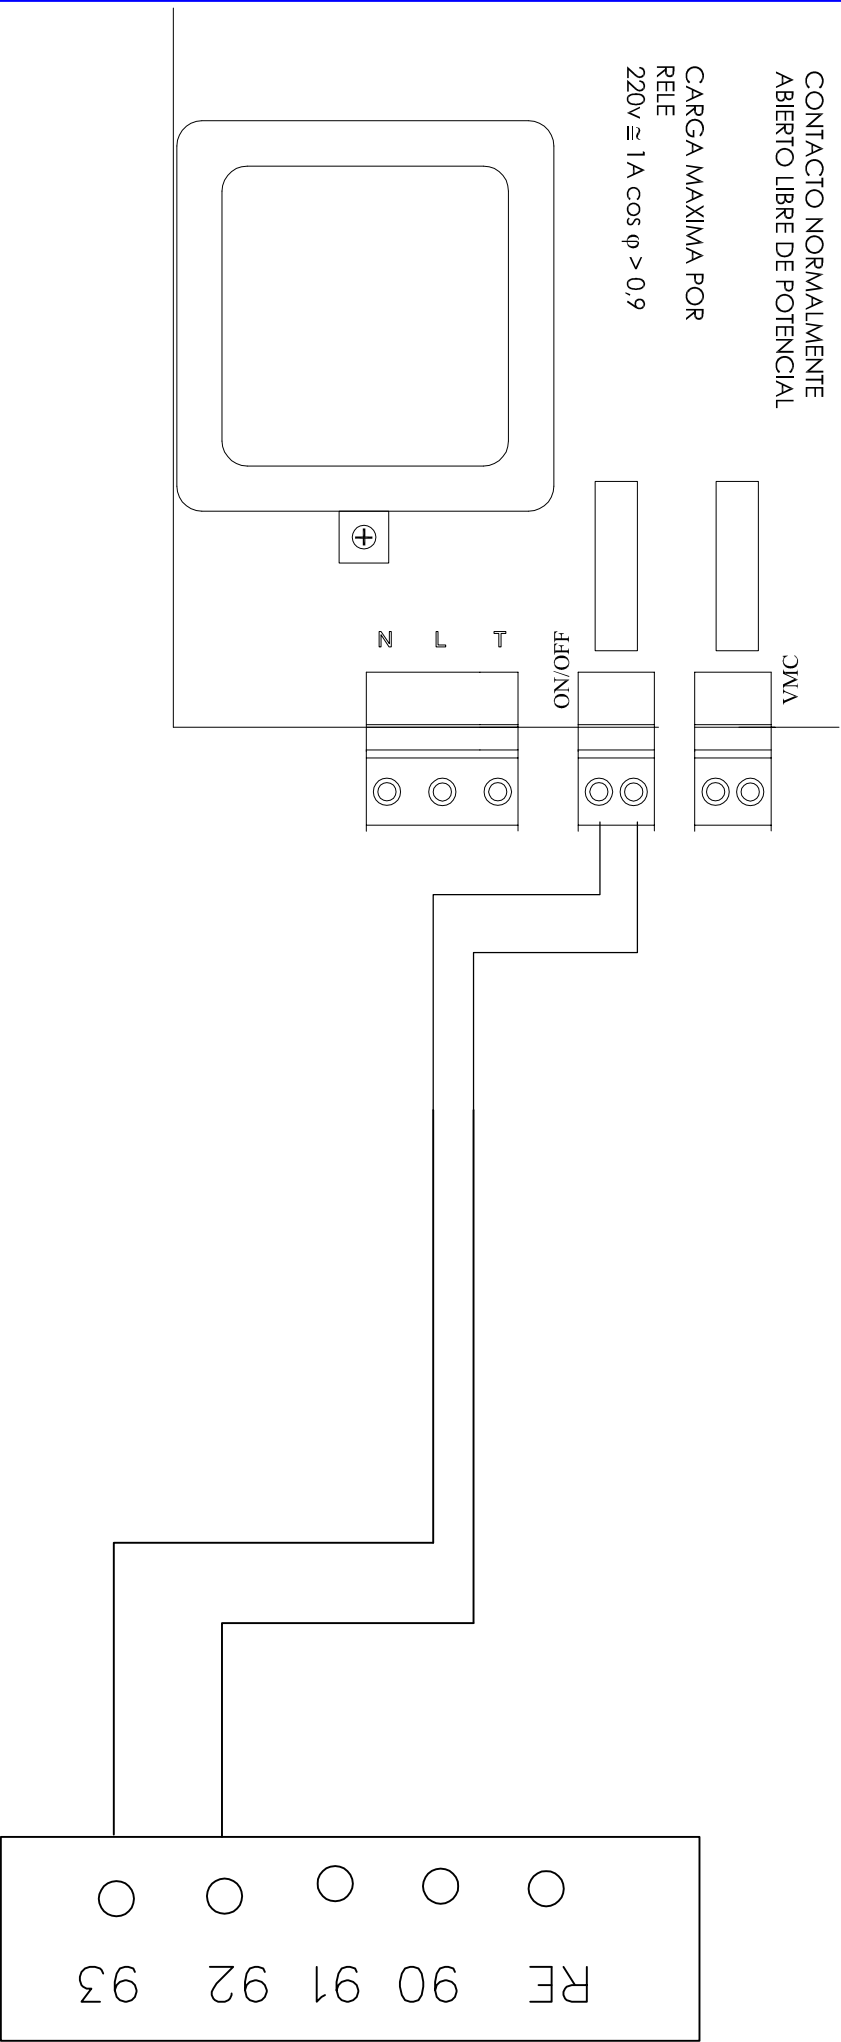

Localizar en la leyenda del esquema de la maquina el paro o marcha remoto 92,93 y sustituirlo por el rele OG1 de la central de Airzone.